

Kasutusala

Koostöös Haapsalu Uksetehasega välja töötatud metall-lengiga puitust kasutatakse tuleõkkeseksioonide vahelise siseuksena tööstushoonetes, elamutes ja kontorihoonetes, kus ukse tulekindlusklass peab olema EI₂30. Sobib kasutamiseks sisetingimustes kuivades ja köetavates ruumides, kus ei ole otsest kokkupuudet kemikaalidega ega korrodeerumist soodustavat keskkonda.

Mõõdud

Ukse lengi maksimaalsed gabariitmõõdud (laius x kõrgus) on 2510 x 2640 mm.

Vastavussertifikaat

Ukse tulepüsivus on katsetatud TÜV Eesti OÜ Tallinna katselaboris ja sertifitseeritud Inspecta Estonia OÜ poolt vastavalt standardile EN 16034:2014 sertifikaadiga ET-0289-20 tulepüsivusklassiga EI₂30.

Toimivusomadused

Vastupanu korduva avanemisele ja sulgemisele, EN 1191, klass*	100000 tsükli, C4
Mürakaitse: Rw; Rw+C; Rw+Ctr, EN ISO 717-1*, dB	37-40 dB
Suitsupidavus, EN 1634-3, klass*	S _a / S ₂₀₀

*Deklareeritavad väärtused sõltuvad ukse mõõtudest.

Konstruksioon

Ukselehed on paksusega 62mm. Tihendid asuvad ukselehe perimeetris üleval, all ja külgedel. Hingedeks on 3 reguleeritavat lehthinge. Uste nähtavale jääva spooni ja lõplikult viimistletud pinna välimus vastab standardikavandi SFS 4434 EHD kvaliteediklassile V esitatud nõuetele. Spooni värvitooni hindamisel tuleb arvestada puuliigile iseloomuliku mustri, värvivahelduse ja võimaliku kirjususega.

Leng on valmistatud 1,5 mm paksusest kuumtsingitud lehtterasest profiilidest, mis on lengi nurkadest ühendatud keeviliitega. Isolatsiooniks on kivivill. Lengi on võimalik tellida kas paigalduspilusid katva katteliistuga (tüüp MM) või seinapinnast sügavamale paigaldatava ilma katteliistuta (tüüp MS) lahendusega.

Lävepakk on puidust ja kaetakse roostevabast terasega.

Viimistlus

Uksed on värvitud, spoonitud või kaetud kõrgsurvelaminaadiga 0,6 mm. Uksi ja lenge saab värvida kogu RAL ja NCS värvikaardi toonides kahe komponendilise polüuretaanvärvi ja epoksüid kruntvärviga.

Lukud

Uksele saab paigaldada tuntud lukufirmade Abloy, Boda, Assa ja Nemef tuleõkkekukse lukuna sertifitseeritud lukke.

Paigaldamine

Leng kinnitatakse kaheksast punktist. Pakk kinnitatakse keskelt kruvidega. Kinnitusavad kaetakse plastist korkidega. Lengi paigalduspilu täidetakse pärast kinnitamist kivivilla või ehituse montaaživahuga ja kaetakse lengi värvi lehtmetailistustega. Pakend sisaldab kinnituskruve, tüübleid ja korke. Täpsem info asub paigaldusjuhendis.

Lisad


Magnetkontakt, postiluuk, pinnapeale sulgur, elektri üleviik, aken, tammest lävepakk alumiiniumist kulutusliistuga. Uks peab olema varustatud tuleõkkekukse sertifitseeritud sulguriga. Uksesulgur peab olema valitud vastavalt tuleõkkekukse suurusele ja kaalule. Uksesulgurit ei pea paigaldama korterite ja tehniliste ruumide ustele, mis on tavakasutuses lukustatud.

Hooldus


Ust peab kontrollima ja hooldama vähemalt iga kuue kuu tagant. Kontrollida tuleb ukse sulgumist ja lukustuselementide tööd. Täpsem hooldusinfo on hooldusjuhendis. Toote ostmisel on võimalik sõlmida korralise hoolduse leping.




Lengi tüüp MS

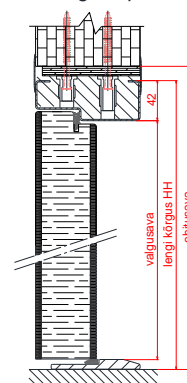

Lengi tüüp MM

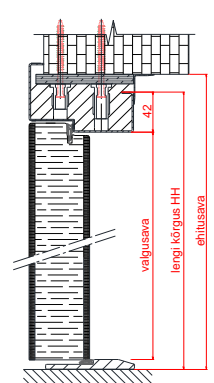

Lengi tüüp MM

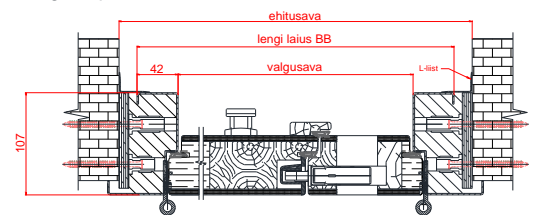

Lengi tüüp MS

