



sakumetall

METALL-TULETÖKKE-TURVA-SISEUKS FQ EI₂60

TURVAKLASS RC4

ver01

Kasutusala

Kasutatakse tuletõkkeseksioonide vahelise turvauksena tööstus-hoonetes, elamutes ja kontorihoonetes, kus ukse tulekindlusklass peab olema EI₂60 ja turvaklass RC4. Sobib kasutamiseks sisetingimustes kuivades ja köetavates ruumides, kus ei ole otsest kokkupuudet kemikaalidega ega korrodeerumist soodustavat keskkonda.

Mõõdud

Tulekindluse puhul on ukse lengi maksimaalsed gabariitmõõdud (laius x kõrgus) 2490x2085mm või 2170x2390mm. Turvaklassi puhul on lubatud mõõdud 2700x2748mm.

Vastavussertifikaat

Ukse tulepüsimine on katsetatud TÜV Eesti OÜ Tallinna katselaboris vastavalt katsestandardile EN 1634-1:2008 ja sertifitseeritud Kiwa OÜ poolt vastavalt standardile EN 16034:2014 tulepüsimusklassiga EI₂60.

Ukse sissemurdmiskindlus on katsetatud Eurofins Expert Services katselaboris ning sertifitseeritud SBSC poolt vastavalt katsestandardile EN 1627:2021. Sissemurdmiskindlus on ukse avanemise poolelt.

Toimivusomadused

Vastupanu korduva avanemisele ja sulgemisele, EN 1191, klass*	200000 tsükli, C5
Mürakaitse: Rw; EN ISO 717-1*	41 dB
Suitsupidavus, EN 1634-3, klass*	S _a / S ₂₀₀

*Deklareeritavad väärtused sõltuvad lengi mõõtudest.

Konstruksioon

Ukselehed on paksusega 64 mm. Mantelservad asuvad külgedel ja üleval. Väliskülg on valmistatud 1,5 mm ja sisekülg 1,5 mm paksusest kuumtsingitud lehtterasest, mis on omavahel ühendatud neetliitiga. Isolatsiooniks on tulekindel kivivill ja mineraalplaat. Ukselehe jäikus on saavutatud tänu metalli ja isolatsioonimaterjali kokkuliimimisele. Hingedeks on 3 kuullaagriga lehthinge ukselehe kohta. Ukselehel on 3 turvatihvti.

Leng on valmistatud 1,5 mm paksusest kuumtsingitud lehtterasest profiilidest, mis on lengi nurkadest ühendatud neet- ja kruviliitiga. Isolatsiooniks on kivivill. Lengi on võimalik tellida kas paigalduspilusid katva katteliistuga (tüüp YM) või seinapinnast sügavamale paigaldatava ilma katteliistuta (tüüp YS) lahendusega. Lengile on kinnitatud paisuv tihend 2x20 mm ja soonde kinnituv silikoontihend.

Lävepakk valmistatakse kuumtsingitud lehtterasest. Võimalik valmistada ka ilma lävepakuta.

Viimistlus

Uksed on värvitud enam levinud värvitoonides polüester pulbervärviga. Standardtoonideks on RAL7001 (silver grey), RAL7024 (graphite grey), RAL8014 (sepia brown), RAL9006 (white aluminium) ja RAL9010 (pure white). Lisavõimalusena saab uksi värvida kogu RAL värvikaardi toonides kahe komponendilise polüuretaanvärvi ja epoksüid kruntvärviga.

Lukud

Uksel on lubatud kasutada SBSC poolt heaks kiidetud lukke ning vasturaudasid. Näiteks on lubatud kasutada käigulukuna Assa 510 lukku koos 1490-11 vasturauaga ning lisalukuna Assa 511 lukku koos 1490-11 vasturauaga. Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie müügimeeskonnaga.

Paigaldamine

Leng kinnitatakse kaheksast punktist. Pakk kinnitatakse keskelt kruvidega. Kinnitusavad kaetakse plastist korkidega. Lengi paigalduspilu täidetakse pärast kinnitamist kivivilla või ehituse montaaživahuga ja kaetakse lengi värvi lehtmetailist piirdeliistudega. Pakend sisaldab kinnituskruve, tüübleid ja korke. Täpsem info asub paigaldusjuhendis.

Lisad

Roostevabast terasest lävepakk, kaldega lävepakk, paigalduspilu katvad piirdeliistud, ukseilm, jalaplekk, lukusüdamik, südamikukatted, ukseink, lukukorpus, roostevabast terasest hinged.

Uks peab olema varustatud tuletõkkekukse sertifitseeritud sulguriga. Ukseulgur peab olema valitud vastavalt tuletõkkekukse suurusele ja kaalule. Ukseulurit ei pea paigaldama korterite ja tehniliste ruumide ustele, mis on tavakasutuses lukustatud.

Hooldus

Ust peab kontrollima ja hooldama vähemalt iga kuue kuu tagant.


Kontrollida tuleb ukse sulgumist ja lukustuselementide tööd.

Täpsem hooldusinfo on hooldusjuhendis.


Toote ostmisel on võimalik sõlmida korralise hoolduse lepingu.




Lengi tüüp YM

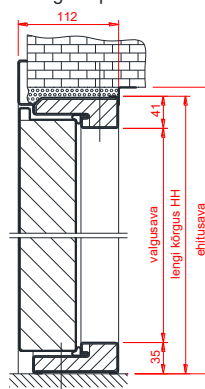

Lengi tüüp YS

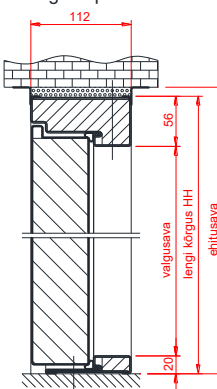

Lengi tüüp YM

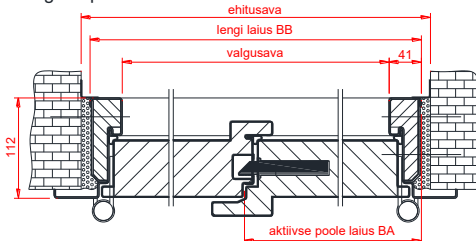

Lengi tüüp YS

